


Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250_ZG-BET_isFang

Produkt / Product: Isolierter Fangmast für außenverlegte
isCon® Ableitung
Insulated air-termination rod for external routed
isCon® conductor
Typ / Type: isFang...

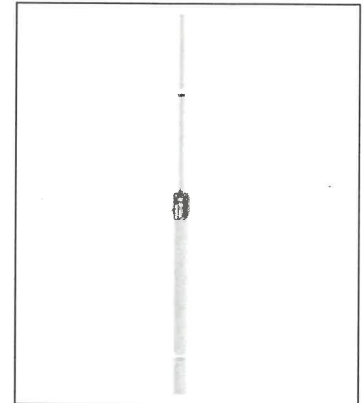

Artikel-Nr. / Item no.: 5408 943, 5408 947, 5408 942,
5408 946

Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC TS 62561-8 VDE V 0185-561-8	5.4.4.3/ 5.4.5 / 5.5.7.3 / Anhang F (Annex F)

Tabelle 1/ Table 1

Äquivalenter Trennungsabstand s_e Equivalent separation distance s_e
≤ 75 cm in Luft/ in air
≤ 150 cm in festen Werkstoff/ in solid material

Tabelle 2/ Table 2

Prüfprojekt/ Test project:

- 1.)2018-001-LI TU Darmstadt
- 2.)2017-004-LI TU Darmstadt
- 3.)02-250_isConcon2-Blitzstromprüfung_2018-02-22_TP
- 4.)02-200-isCon-Blitzstromprüfung150kA-2010-08-10
- 5.)02-200-isConAP116VA-Blitzstromprüfung150kA-2010-11-25

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

i.V. Jürgen Trinkwald
Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

i.V. Martin Bischoff
TBS Produkt Manager / TBS Product manager

Ausstellungsdatum / Date of issue: 2019-07-31

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland.